



STÂLP METALIC ORNAMENTAL PENTRU ILUMINAT EXTERIOR



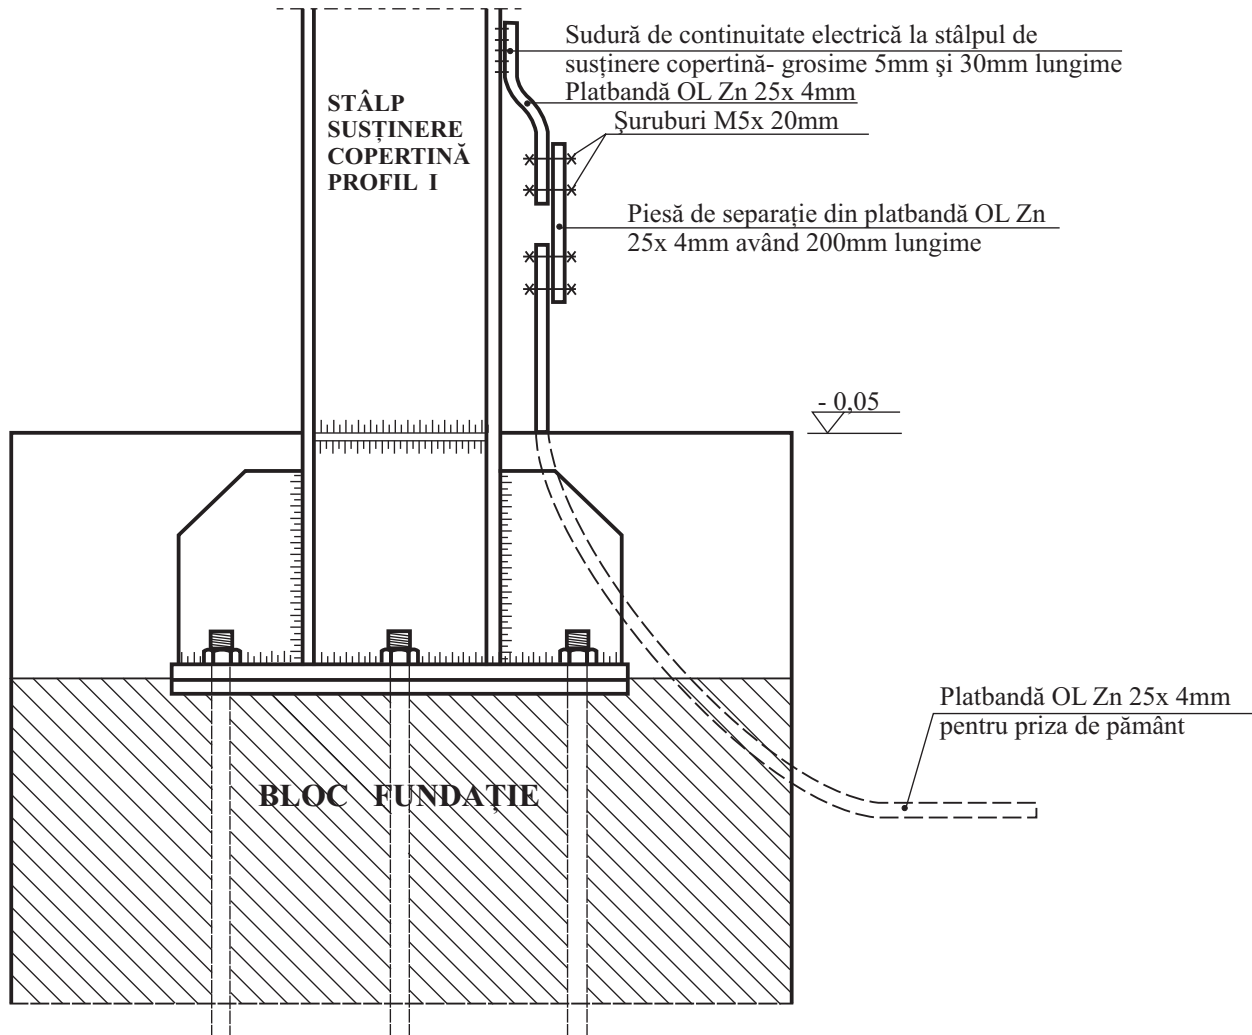

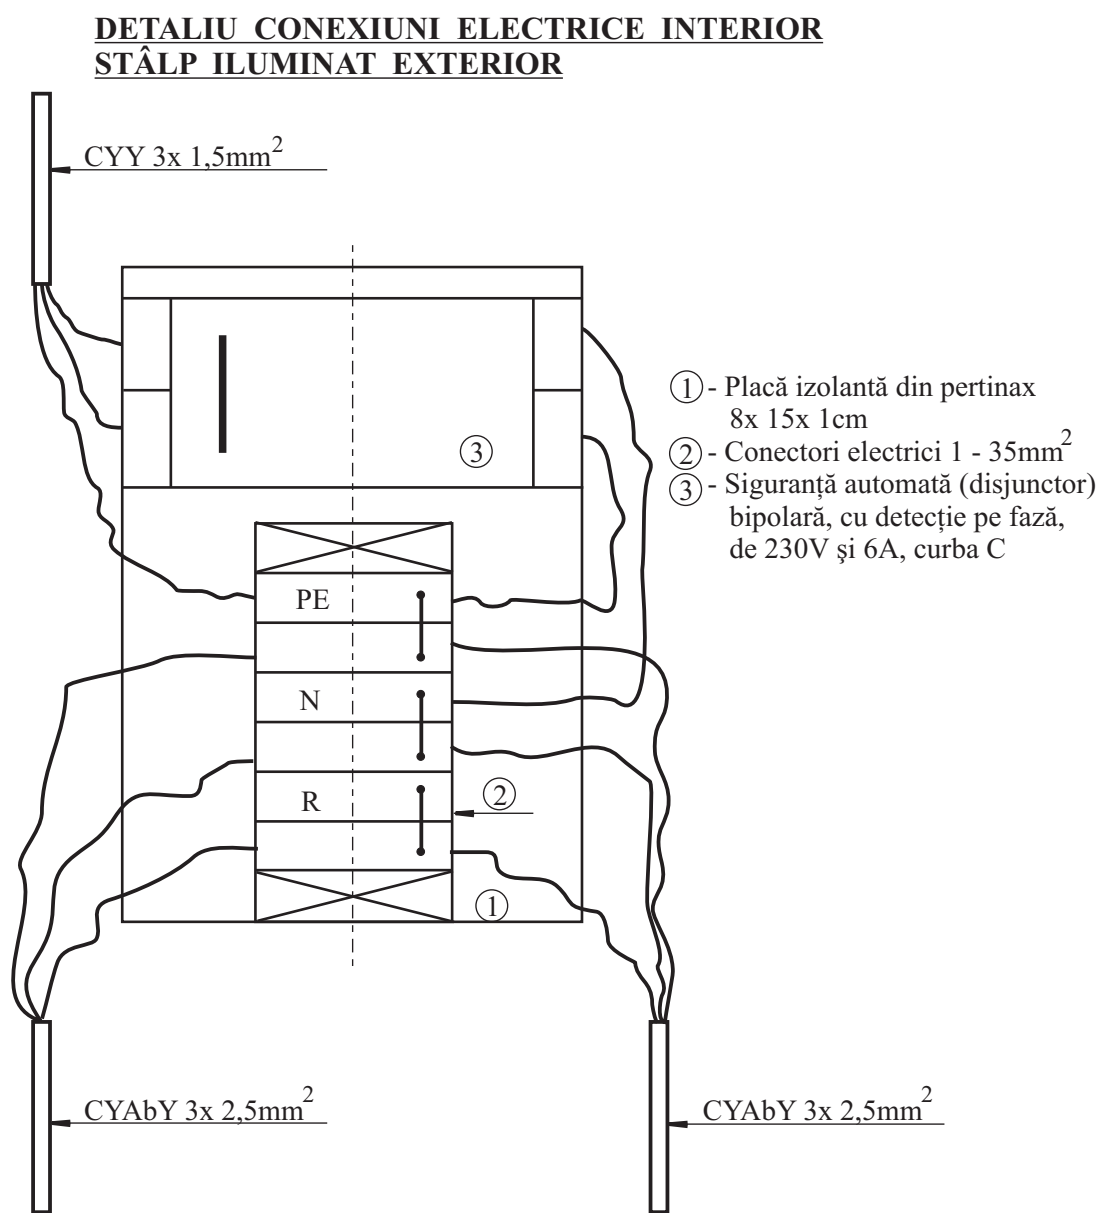


DETALIU MONTARE PESE DE SEPARAȚIE PENTRU INSTALAȚIA EGALIZARE POTENȚIALE LA STÂLPHI DE SUSTINERE COPERTINĂ

LEGENDĂ:

- Conductor din bandă OL Zn 25x 4mm pentru priza de pământ, montat în pământ la 0,5m adâncime, conform tabel 6.21. și art. 6.3.4.1. din normativ I7- 2011
- Electrod pentru priza de pământ din țevă OL Zn - 25mm și 1,50ml, bătut în pământ până partea superioară ajunge la 0,50m adâncime, conform tabel 6.21 și art. 6.3.4.1. din normativ I7- 2011
- I.P.S. Piese de separație instalație egalizare potențiale pentru structura metalică a copertinei, montate pe stâlpii de susținere copertină conform detaliu din prezenta planșă
- P.S. Piesă de separație instalație electrică, montată aparent pe perete la înălțimea de 0,50m
- Corp de iluminat ornamental de exterior cu lampă cu halogenuri metalice de 125W și 220Vca, montat pe stâlp metalic ornamental de 3,50m
- T.E. Tablou electric executat conform planșă 4E, montat pe perete în interiorul clădirii

NOTĂ:

- Conform art. 5.5.7.11. din normativ I7- 2011 și art. 3.9 din STAS 12604/ 4 și 5, rezistența de dispersie a prizei de pământ a instalației electrice nu poate fi mai mare de 1 ohm. În caz contrar se adaugă electrozi
 - Conform art. 6.2.3.11.3 din normativ I7- 2011, distanța minimă admisă între electrozii prizei de pământ și fundațiile clădirilor este de 1m
- ATENȚIE!** înainte de începerea săpăturilor pentru priza de pământ, beneficiarul și constructorul au obligația de a identifica existența pe amplasament ale unor eventuale rețele sau construcții subterane. În zona unor astfel de rețele sau construcții săpăturile se vor executa manual și cu asistență tehnică din partea proprietarilor acestora

Verificator/ Expert	Nume		Semnătura	Cerinta	Referat/ Expertiza Nr./ Data	
  	 S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410057 ORADEA Str. General. Magheru nr. 23 ORC nr. J 05/286/1991, CUI R67119 Tel.: 40-25941-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax: 40-25941-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: S.C. OTL S.A. ORADEA Lucrarea:		Contr. Nr. 15933/ 2012	
			STAȚIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARĂ) INTERSECȚIE B-dul DECEBAL CU CALEA ARADULUI, ORADEA, JUD. BIHOR			Faza: PT+ CS+ PA+ DE
Sef proiect:		arh. HERMANN A. KRISZTIAN		Scara:	PLAN DE SITUAȚIE Iluminat exterior și priza de pământ	
Proiectat:		ing. TOD PETRU		1: 100		
Editare PC		ERDEI ELISABETA		Data:		
Verificat:		ing. TUTU ȘTEFAN		decembrie 2012		
	1 E					